

添 付 資 料


1. 案内図
2. 業務実施場所
3. 開閉装置部品図 (LTRH-01)

案内図

S=1/5000



東宇治浄化センター

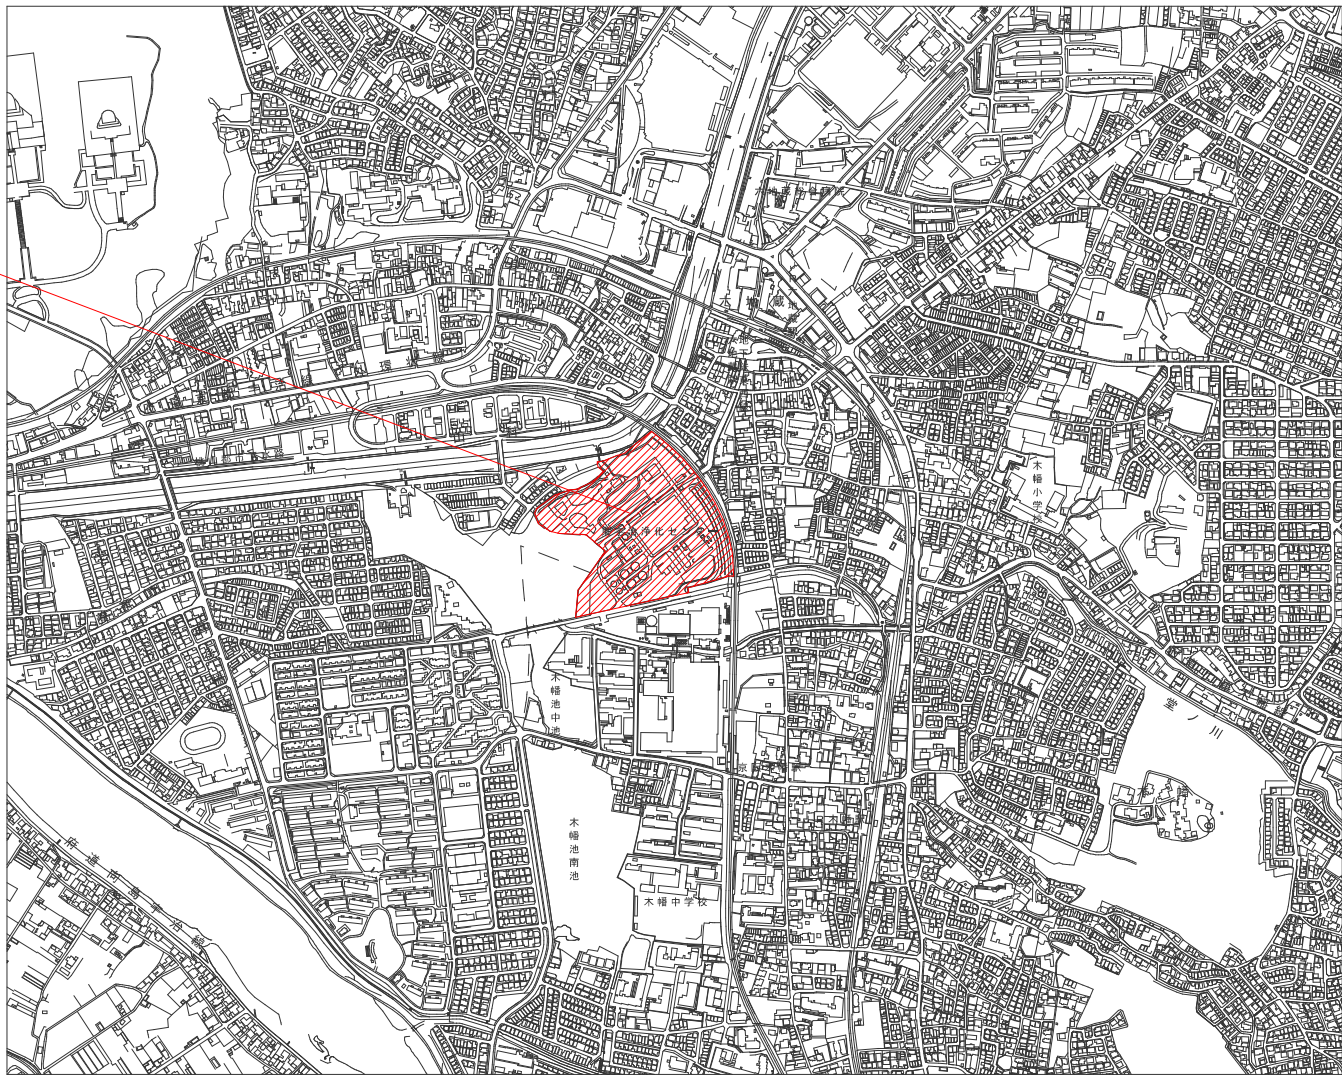

施設名称	東宇治浄化センター
業務場所	宇治市木幡北島10
図面種類	案内図
縮 尺	1:5000
宇 治 市 上 下 水 道 部	

業務実施場所（東宇治浄化センター内）

東宇治浄化センター：棟番号表示図

棟番号	施設名	備考
1	管理棟	
2	第1ポンプ棟	
3	第2ポンプ棟	
4	送風機棟	
5	水処理施設(1～4)	A系
6	水処理施設(5～8)	B系
7-1	水処理施設(9～12)	C系(11・12)
7-2	水処理施設(13・14)	D系(計画)
8	消毒棟	凝集設備へ改造
9	用水棟	
10	放流ポンプ棟	汚水・雨水
11	急速ろ過施設	(計画)
12-1	重力濃縮槽	
12-2	機械濃縮槽	
13	汚泥消化タンク	1系
13-2	ガスタンク	800m3
13-3	脱硫塔	
13-4	余剰ガス燃焼装置	
14	汚泥消化タンク	2系
14-1	ガスタンク	800m3
14-2	ガスタンク	800m3(計画)
14-3	脱硫塔	
14-4	余剰ガス燃焼装置	
15	補機室	
16	汚泥処理棟	
16-1	ホッパー	
17	生物脱臭設備	
19	分配槽	
20	消毒・凝集設備棟	


C -10-1 初沈汚泥引抜弁

C -10-2 初沈汚泥引抜弁


C -10 余剰汚泥引抜弁

着色部は業務実施場所を示す

業務名	電動弁開閉装置整備業務		
図面名称	業務実施場所（東宇治浄化センター内）		

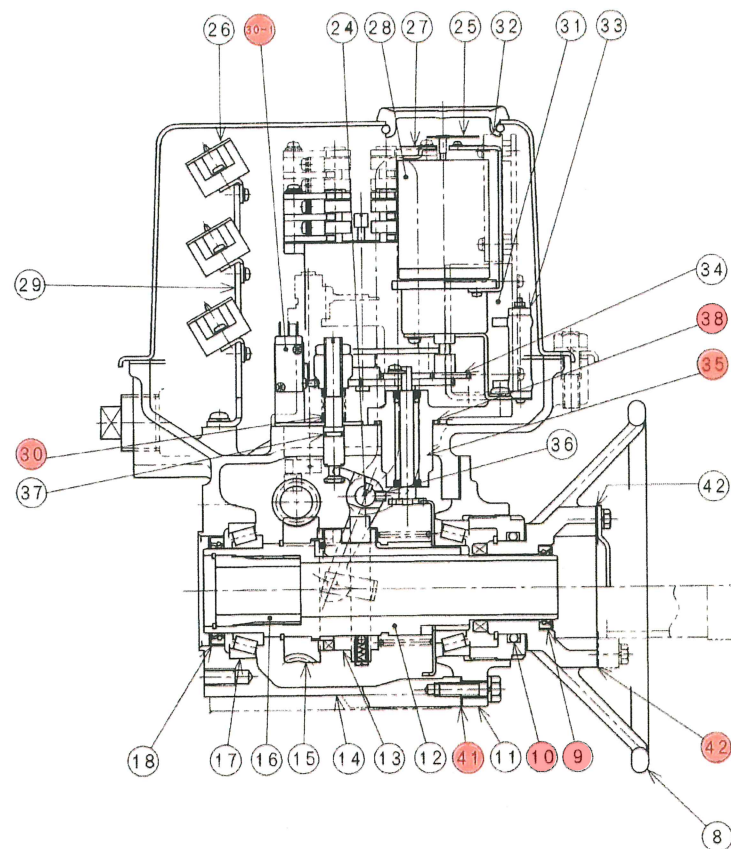

外ネジ式
↑
内ネジ式

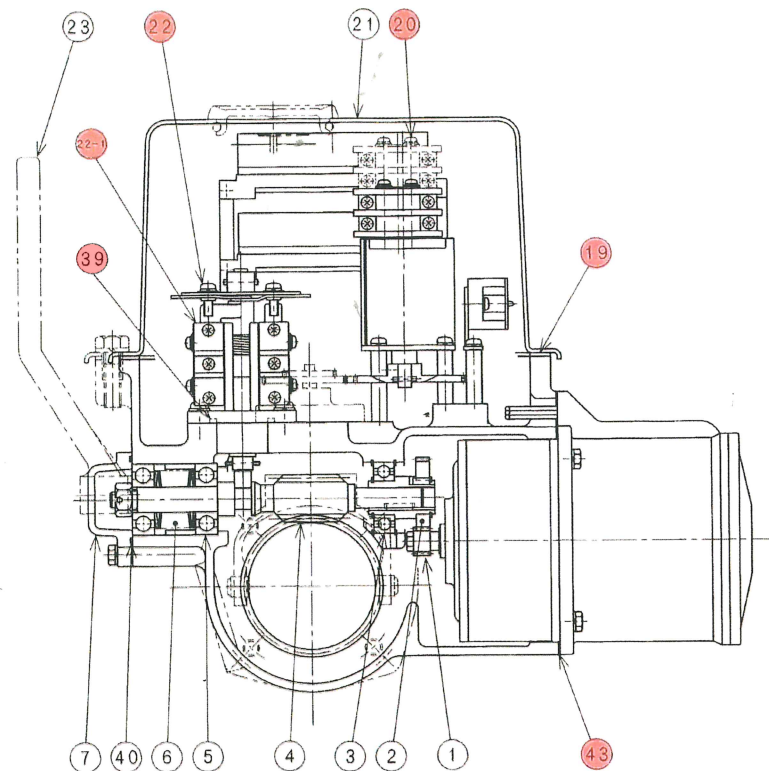

着色部は取替部品を示す

項	名	数	項	名	数	項	名	数	項	名	数
1	A ギヤ	1	13	クラッチ	1	24	キリカエシャフト	1	35	リミットスイッチギヤユニット	1
2	B ギヤ	1	14	ギヤケース	1	25	指示針	1	36	フォーク	1
3	ベアリング	1	15	ウォームオイル	1	26	ターミナル	1式	37	O リング	1
4	ウォーム	1	16	ステムプッシュ	1	27	目盛板	1	38	O リング	1
5	ベアリング	1	17	テーパローラベアリング	2	28	唇密着	1	39	O リング	1
6	トルクスプリング	1式	18	オイルシール	1	29	ターミナルサポート	1	40	O リング	1
7	スプリングカバ	1	19	ガスケット	1	30	インタロックスイッチユニット	1	41	ガスケット	1
8	手動ハンドル	1	20	リミットスイッチユニット	1	30-1	マイクロスイッチ	1	42	ガスケット	1
9	オイルシール	1	21	スイッチカバ	1	31	セイミッタ	1	43	ガスケット	1
10	O リング	1	22	トルクスイッチユニット	1	32	セイレスタ	1			
11	ギヤカバ	1	22-1	マイクロスイッチ	2	33	スペースヒータ	1			
12	スリーブ	1	23	キリカエレバ	1	34	調整ギヤ	1			

UNIT	mm	尺	SCALE	図名 TITLE
3RD. ANG. PROJ.	DATE	06. 6. 2		メンテナンス交換部品配置図
承認 APP.	監査 CKD.	製図 DWN.		形式 TYPE : バルブコントロール VALVE CONTROL LTRH-01
12 09 28			項22-1の数量訂正	図番 DWG. NO.
改訂	日付	氏名	承認	内容
REV.	DATE	OWN.	APP.	DESCRIPTION
				西部電機株式会社
				SEIBU Electric & Machinery CO., LTD.
				3394435
				FILE
				OP