簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年10月30日

宇治市長　松村　淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	宇治浄水場深井戸ポンプ		
納品場所	宇治市五ケ庄高車地内		
納入期限	令和9年3月31日		
物品概要及び条件	宇治浄水場用深井戸ポンプ1台納入		
予 定 価 格	¥5,291,000　(税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件 参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付 提出期限　令和8年11月5日(木)　午後 5時 00分 まで 提出場所　郵便入札 添付資料　なし			
入札予定	予定日　令和8年11月25日(水) 場　所　宇治市役所　西館４階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
　令和８年１０月３０日（金）午前９時から
　令和８年１１月１２日（木）午後５時まで

・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。

・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。

・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。

・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html）に掲載しています。

・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

・令和８年４月１日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

○　本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。

○　入札辞退者に不利益を課すことはありません。

電子契約サービスの運用開始について

この度、契約手続きの効率化及びペーパーレス化の推進を目的として、電子契約サービスの運用を開始します。

●電子契約の概要

電子契約とは、インターネットを利用し、契約書の確認及び締結を行う仕組みであり、紙媒体による印刷、押印及び郵送等の手続きを要しないものです。詳細は以下のURLを参照してください。

（宇治市電子契約サービスURL）https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/102646.html

●対象となる契約

令和８年８月１日以降に公告する、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供案件のうち、受注者が電子契約を希望する案件に利用いただけます。

なお、法令で書面による契約が義務付けられているもの、少額随意契約のもの（工事等担当課が見積書を徴取し契約する案件）及び受注者が電子契約を希望されないものについては、従来どおり書面による契約とします。

●手続きの流れ

別紙、「電子契約フロー」図をご参照ください。

●留意事項

・電子契約利用申出書に記載可能なメールアドレスは、契約締結権限者及び担当者の計２名までとします。なお、同一メールアドレスの重複登録は認められません。

電子契約フロー

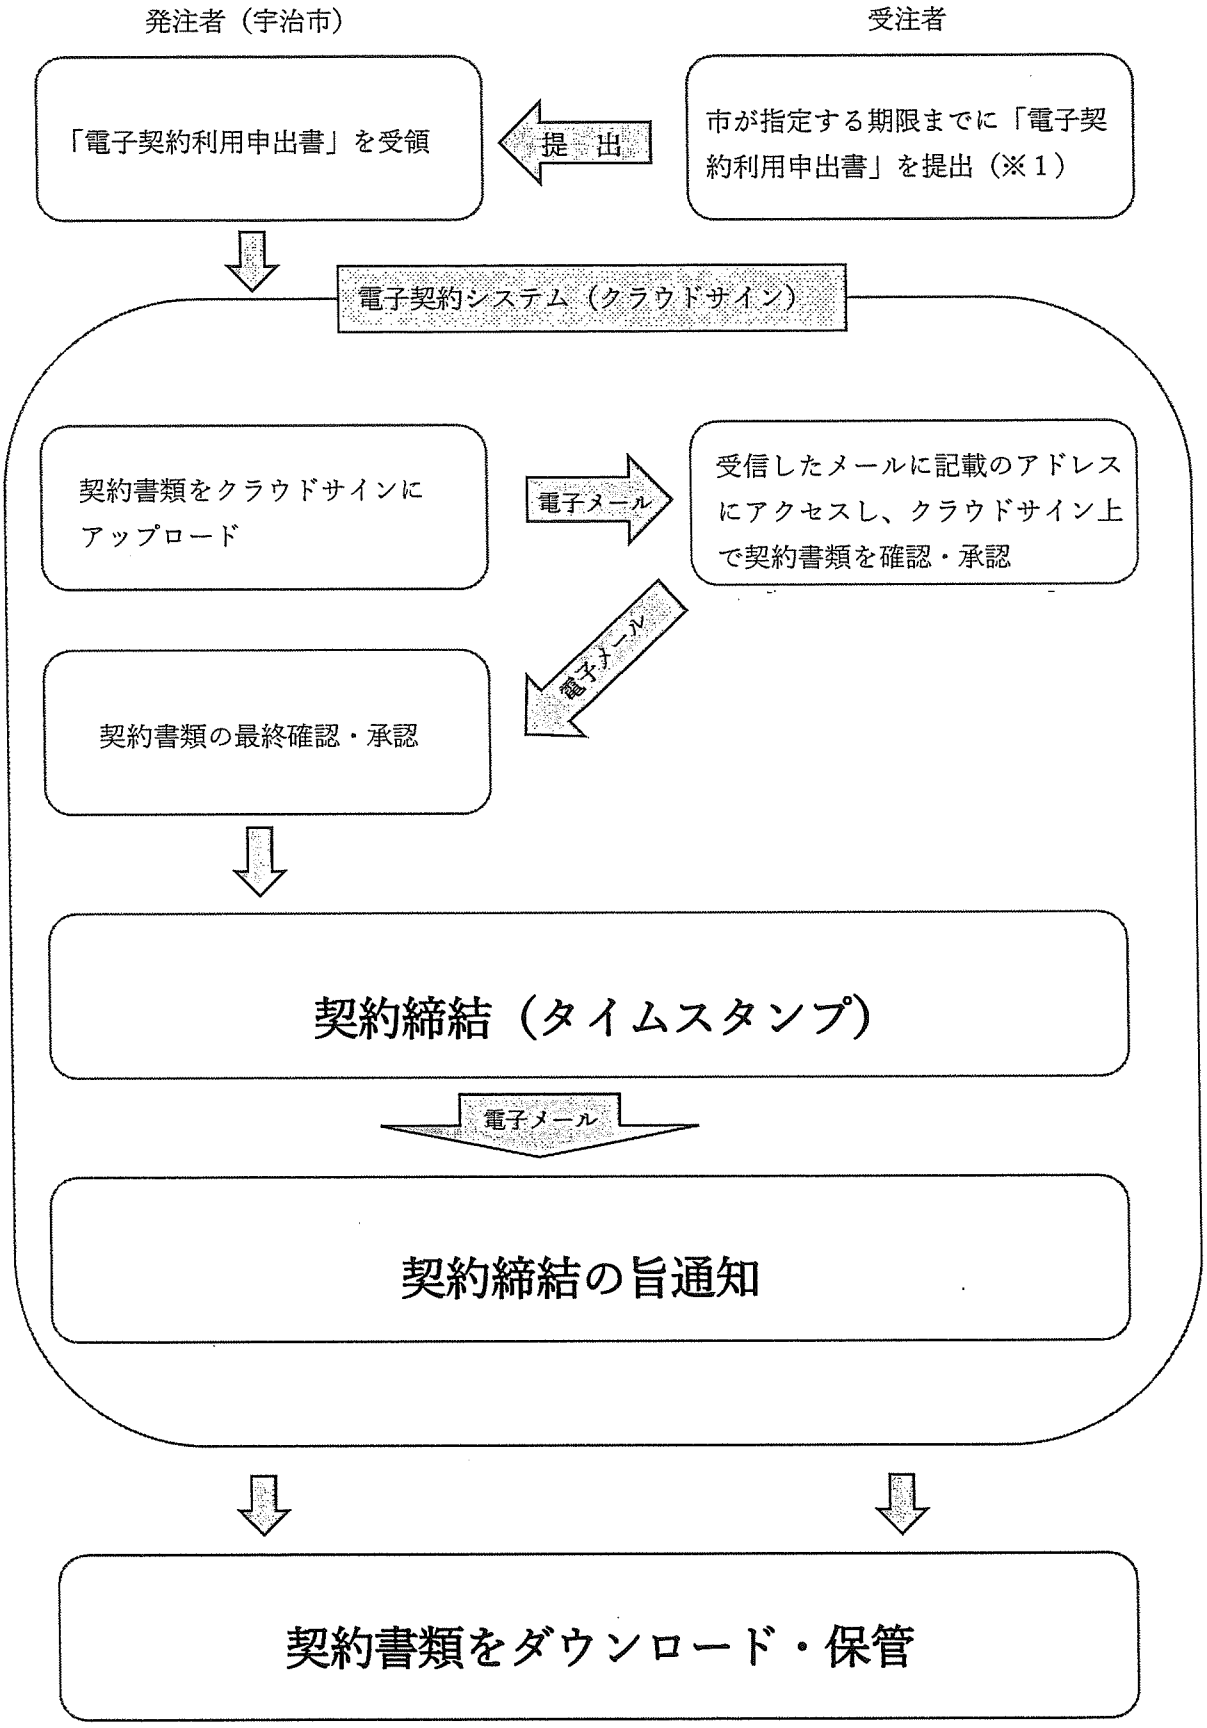

※１　建設工事及び測量・コンサルタント等業務は、京都府入札情報公開システムにて参加表明時に添付書類として提出。物品等の供給及び役務の提供は参加表明書に電子契約を希望する旨を記入し、落札業者のみ電子メールにて提出。

宇治浄水場深井戸ポンプ仕様書

１．名称

宇治浄水場深井戸ポンプ

２．納入場所

宇治市五ケ庄高車地内

３．納入期限

令和９年　３月３１日

４．内容

本件は宇治浄水場に深井戸ポンプを納品するものである。

５．仕様

個別機器仕様書のとおり

６．その他

・納入日時については、発注者と協議のうえ決定するものとする。
・受注者は納入にあたり詳細な納入場所、納入方法を発注者と事前に協議のうえ、発注者の承諾または立会確認を受けるものとする。
・受注者は納入作業時に、施設等が損傷しないように必要な養生を行うものとする。なお施設等に損傷が生じた場合は、受注者の責任と負担で現状へ回復するものとする。
・その他、疑義が生じた際は発注者と協議のうえ決定するものとする。

個別機器仕様書

機器名称	宇治浄水場深井戸ポンプ	数量	1台
準拠規格	JIS、その他関連規格		
仕様	型　式：深井戸水中ポンプ		
	口　径：φ150mm（井戸フランジ接続）		
	吐出量：2.5 ㎥/min		
	全揚程：55m		
	回転数：3600min^{-1}		
	電動機：3φ×440V×60Hz×37kW×2P		
主要部材質	ケーシング　：FC200 相当品		
	羽根車　：CAC502A 相当品		
	主軸　：SUS403 相当品		
	軸受　：CAC603 相当品		
	ライナリング　：CAC603 相当品		
付属品（1台につき）	(1)ケーブル　：70m×2本 (2)連成計　：1.6MPa×1個		
塗装	ＪWWA水道工事標準仕様書（設備工事編）準拠		
予備品	メーカー標準		
使用条件	使用目的　本機は井戸から取水を行うためのものである		
	使用条件　常時使用状態	設置場所	[水中]
参考図	有　[無]		
製作者指定・登録等	有　[無]		
工場検査	[社内]　立会い　公的機関		
制約事項	[特になし]　有り		
備考	工場試験成績書添付 既設製造会社：テラル 既設型式：１５０ＭＳＵ１２－６３７－２		

宇治浄水場　場内平面図

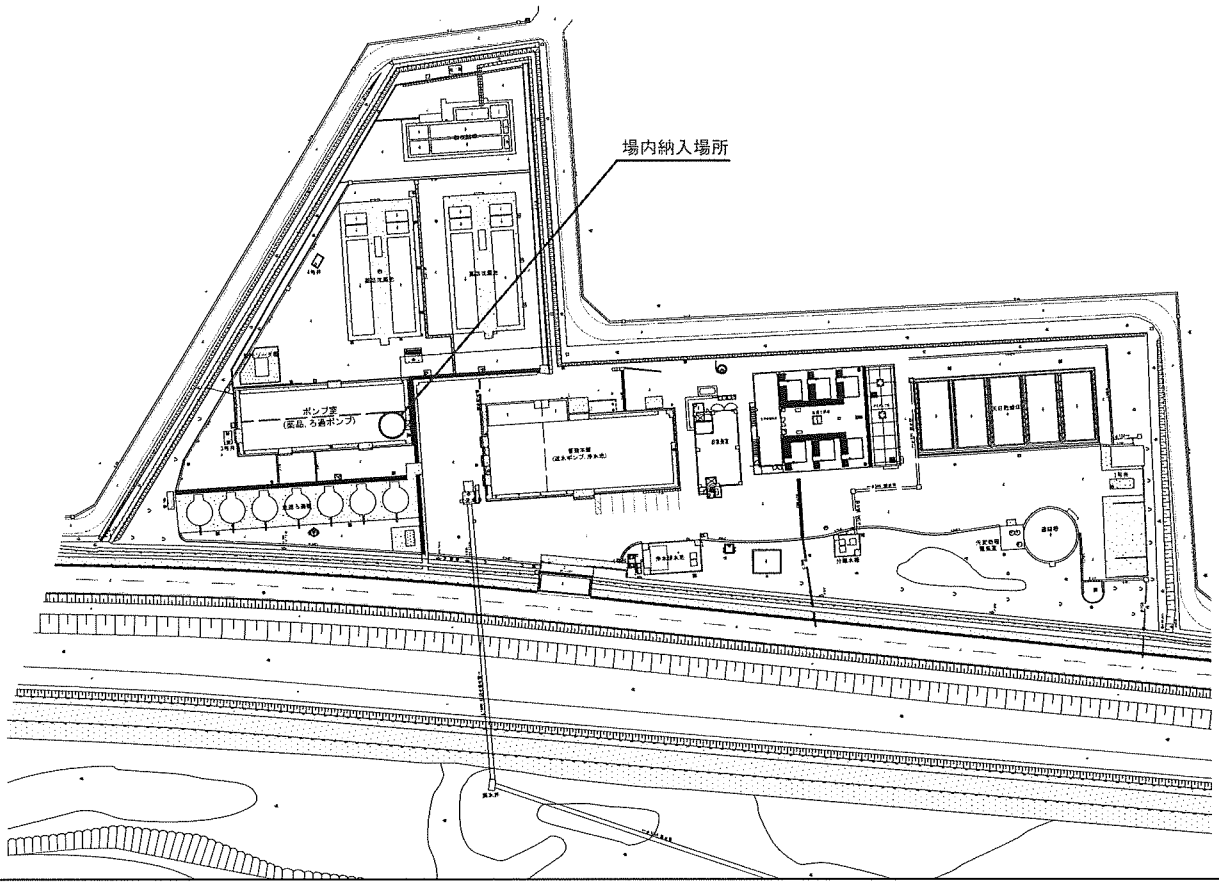

令和　8　年度	
名　　称	宇治浄水場深井戸ポンプ
納入場所	宇治市五ケ庄高華地内
図面種類	宇治浄水場　場内平面図
縮　　尺	1:400
宇治市上下水道部	

位置図
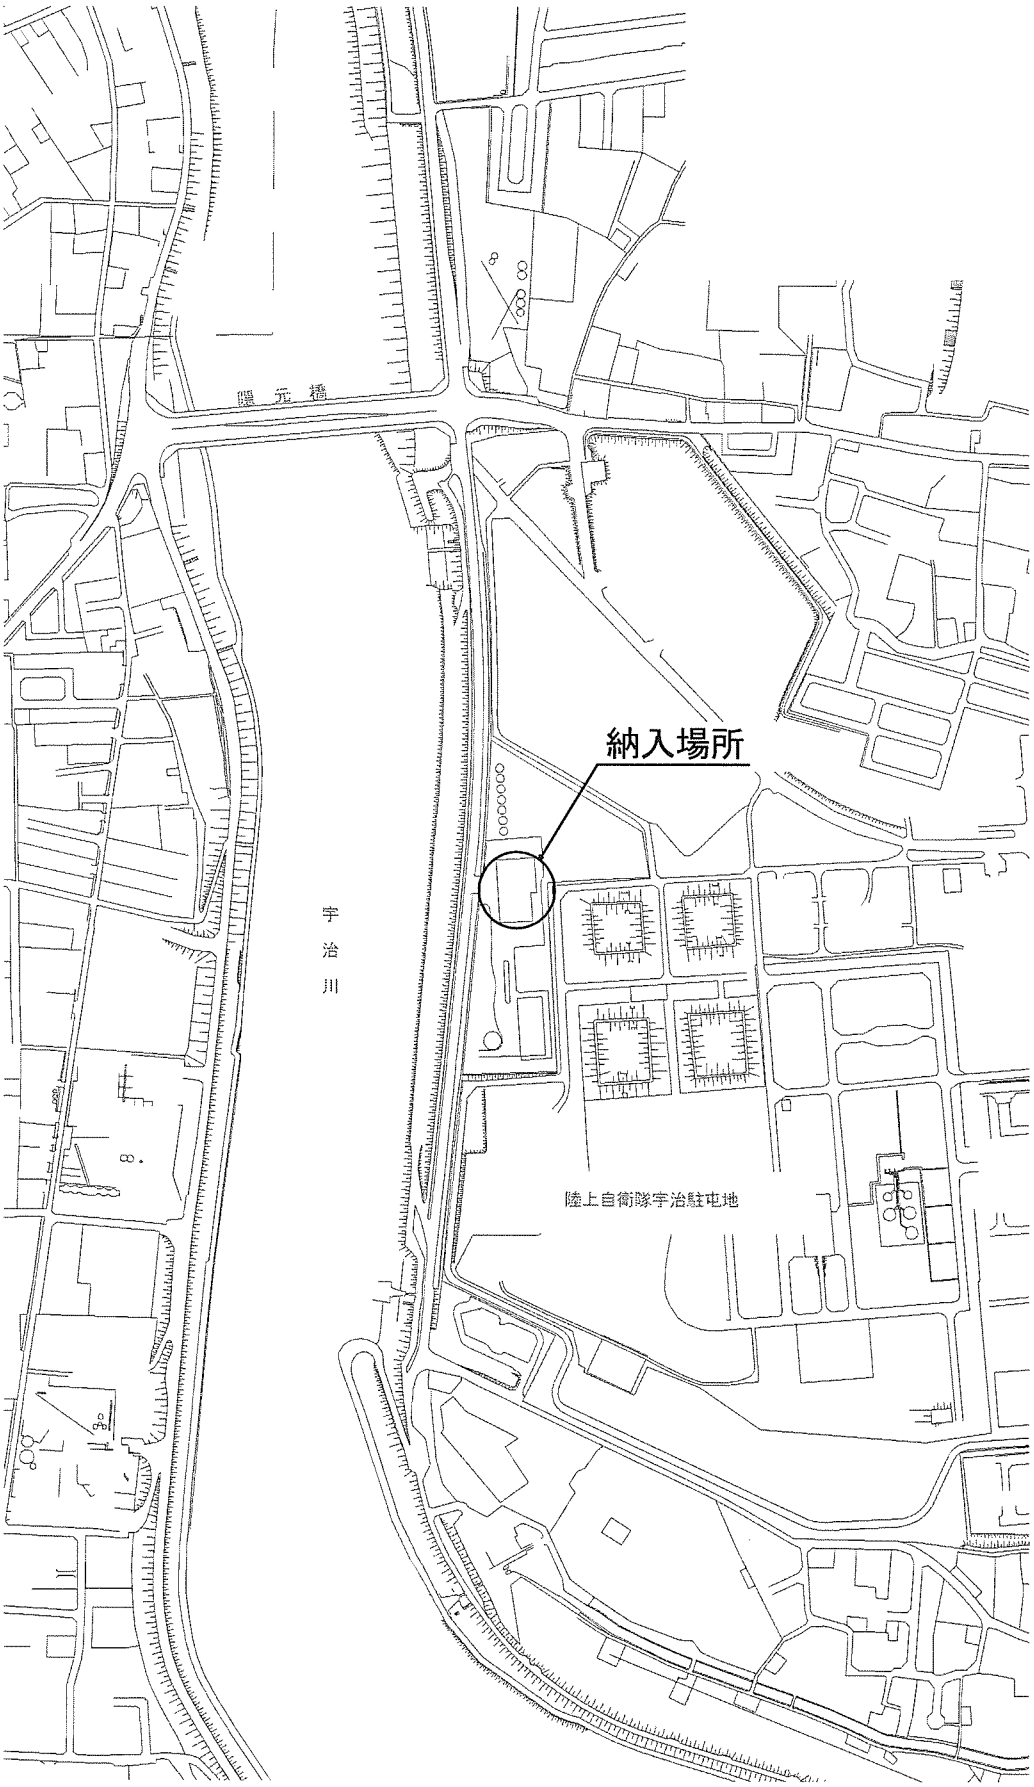
宇治浄水場