

## 簡易公募型競争見積（単契）のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 2月21日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

### 記

品名	水道用PAC（1kgあたり）		
納品場所	宇治浄水場他		
契約期間	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日 365日間		
物品概要及び条件	宇治浄水場他で使用するPACの1kgあたりの単価契約		
予定価格	¥75.90 / kg (税込)	最低制限価格	無
見積参加者に必要な資格・条件			
次の①～②のすべてを満たすこと。 ①参加資格者名簿登録 ②毒物劇物一般販売業登録			
見積参加表明書の受付			
提出期限 令和7年3月11日(火) 午前 11時 00分 まで 提出場所 宇治市役所 3階 契約課 見積箱 添付資料 別紙参加表明書に記載のとおり			
見積予定	予定日 令和7年3月11日(火) 午前 11時 00分 まで 場 所 宇治市役所 3階 契約課		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件にかかる契約の締結は、当該案件の予算成立を条件として行うものとします。 参加表明書、見積書及び毒物劇物一般販売業登録票の写しは同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、商号又は名称を記載してください。 見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。封筒のサイズは見積箱の投函口（130mm）に入るものとしてください（長形3号封筒など）。 別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

## 説明会に替えて連絡する事項

- ◆本件は単価契約です。予定価格は1 k gあたりの金額です。見積書には、1 k gあたりの金額を記入してください。

## 予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

## 競争入札参加資格者名簿登録業者等への連絡方法の変更について

契約課及び建設総括室より競争入札参加資格者名簿登録業者や、入札参加者等に行っている入札・契約等に係るお知らせ(入札通知書や検査結果通知書等の窓口受け取りの依頼、質疑回答書の公表、物品・役務の入札結果、指名停止措置など)の連絡方法を、令和6年9月27日より従来のファックスからメールに変更しました。

以下の点を確認し、必要に応じて手続き等を行ってください。

### ・送信先のメールアドレスについて

競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス(申請後にメールアドレス変更の届出をしている場合はそのメールアドレス)に、送信します。メールアドレスの登録の有無や申請時のメールアドレスが不明な場合は、契約課までお問い合わせください。

### ・メールアドレスの登録・変更について

競争入札等参加資格審査申請の際に、メールアドレスを記入しておらず新たにメールアドレスを登録される場合や、申請の際のメールアドレスから他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

### ・受信設定について

「@city.uji.kyoto.jp」ドメインからのメールを受信できるよう設定してください。また、メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないよう受信設定をご確認ください。

なお、送信するメールアドレスは「keiyakuka@city.uji.kyoto.jp(契約課)」「k-soukatsu@city.uji.kyoto.jp(建設総括室)」です。

### ・工事及びコンサルタントについて(電子入札案件)

京都府電子入札システムより送信されるメール(指名通知、入札結果等)については従来通りです。ただし、電子入札の案件においても、仕様書の訂正や質疑回答書の公表など、これまでファックスで連絡していたものについては、上記と同じくメールに変更します。

# 水道用PAC(1kgあたり)仕様書

(タンクローリ納入分)

(適用範囲)

第1条 本仕様書は、宇治市上下水道部水管理センターが発注する「水道用PAC(1kgあたり)」に適用する。

(契約期間)

第2条 本契約の契約期間は契約日から令和8年3月31日とする。

(納入対象薬品)

第3条 納入対象薬品は次のとおりである。

タンクローリ納入超高塩基度PAC 「以下、PAC(ローリ)」

(品質規格)

第4条 PAC(ローリ)は、次の品質規格に適合するものであること。

項目	規格
外観	無色～黄色がかった うすい褐色の透明な液体
比重(20℃)	1.19以上
酸化アルミニウム( $Al_2O_3$ )	10.0～11.0%
塩基度	67～75%
pH値(10g/L溶液)	3.5～5.0
硫酸イオン( $SO_4^{2-}$ )	3.5%以下

(分析結果等)

第5条 PAC(ローリ)について以下の事項の分析結果等を提出すること。

1) 最初の納入までに提出するもの

①適合を証明する書類

「水道施設の技術的基準を定める省令別表第1に掲げる項目」について適合することを証明する分析結果書、又は、JWWA規格の品質認証を受けた薬品である場合は品質認証を受けたことを証明する書類

②安全対策手順書

③安全データシート(SDS)

2) 納入ごとに提出するもの

①計量証明書

②第4条の品質規格の表に掲げる項目および次の分析項目の品質検査結果

分析項目   カドミウム及びその化合物  
              水銀及びその化合物  
              鉛及びその化合物  
              ヒ素及びその化合物  
              六価クロム化合物  
              鉄及びその化合物  
              マンガン及びその化合物

(納入場所等)

第6条    納入場所などについては、次のとおりとする。

	宇治浄水場	西小倉浄水場
所在地	宇治市五ヶ庄高車	宇治市伊勢田町中遊田5-1
受け入れ口	φ40mmホースニップル	φ40mmホースニップル
発注単位	2 m <sup>3</sup> /回または、1 m <sup>3</sup> /回	1 m <sup>3</sup> /回

(年間予定数量)

第7条    PAC（ローリ）の年間予定数量は、以下のとおりである。また、納入量に増減があった場合でも受注者は一切の異議を申し立てないものとする。

年間予定数量    20,000 kg

(納入時の注意事項)

第8条    納入時には、以下の事項について注意すること。

1. 薬品の納入は、浄水場職員による薬品名（納品書）・数量・保管場所等の確認をして浄水場職員立会いのもと行うこと。
2. 受注者は、物品の納品にあたり関連する諸法規、その他諸法令を遵守すると共に、諸法令の運用摘要は受注者の負担と責任において行わなければならない。
3. 受注者は、近隣の居住者に迷惑のかからぬよう公害の防止に努めなければならない。
4. 受注者は、既設構造物を汚染し又は、これらに損害を与えたときは、受注者の責任と負担において復旧しなければならない。
5. 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が実施しなければならない。
6. 薬品の納入は、発注者が指定した納入日の午前中に作業が終了すること。


(支払方法等)

第9条    発注は、立方メートル単位で行うが、請求金額は1kgあたりの単価で計算するものとする。支払方法は、月ごとに請求するものとし、当該月の納入合計数量につ

いて請求を行うものとする。

(その他)

第10条 契約後、発注に対する問い合わせや、納期の変更等に関する窓口は宇治浄水場とする。

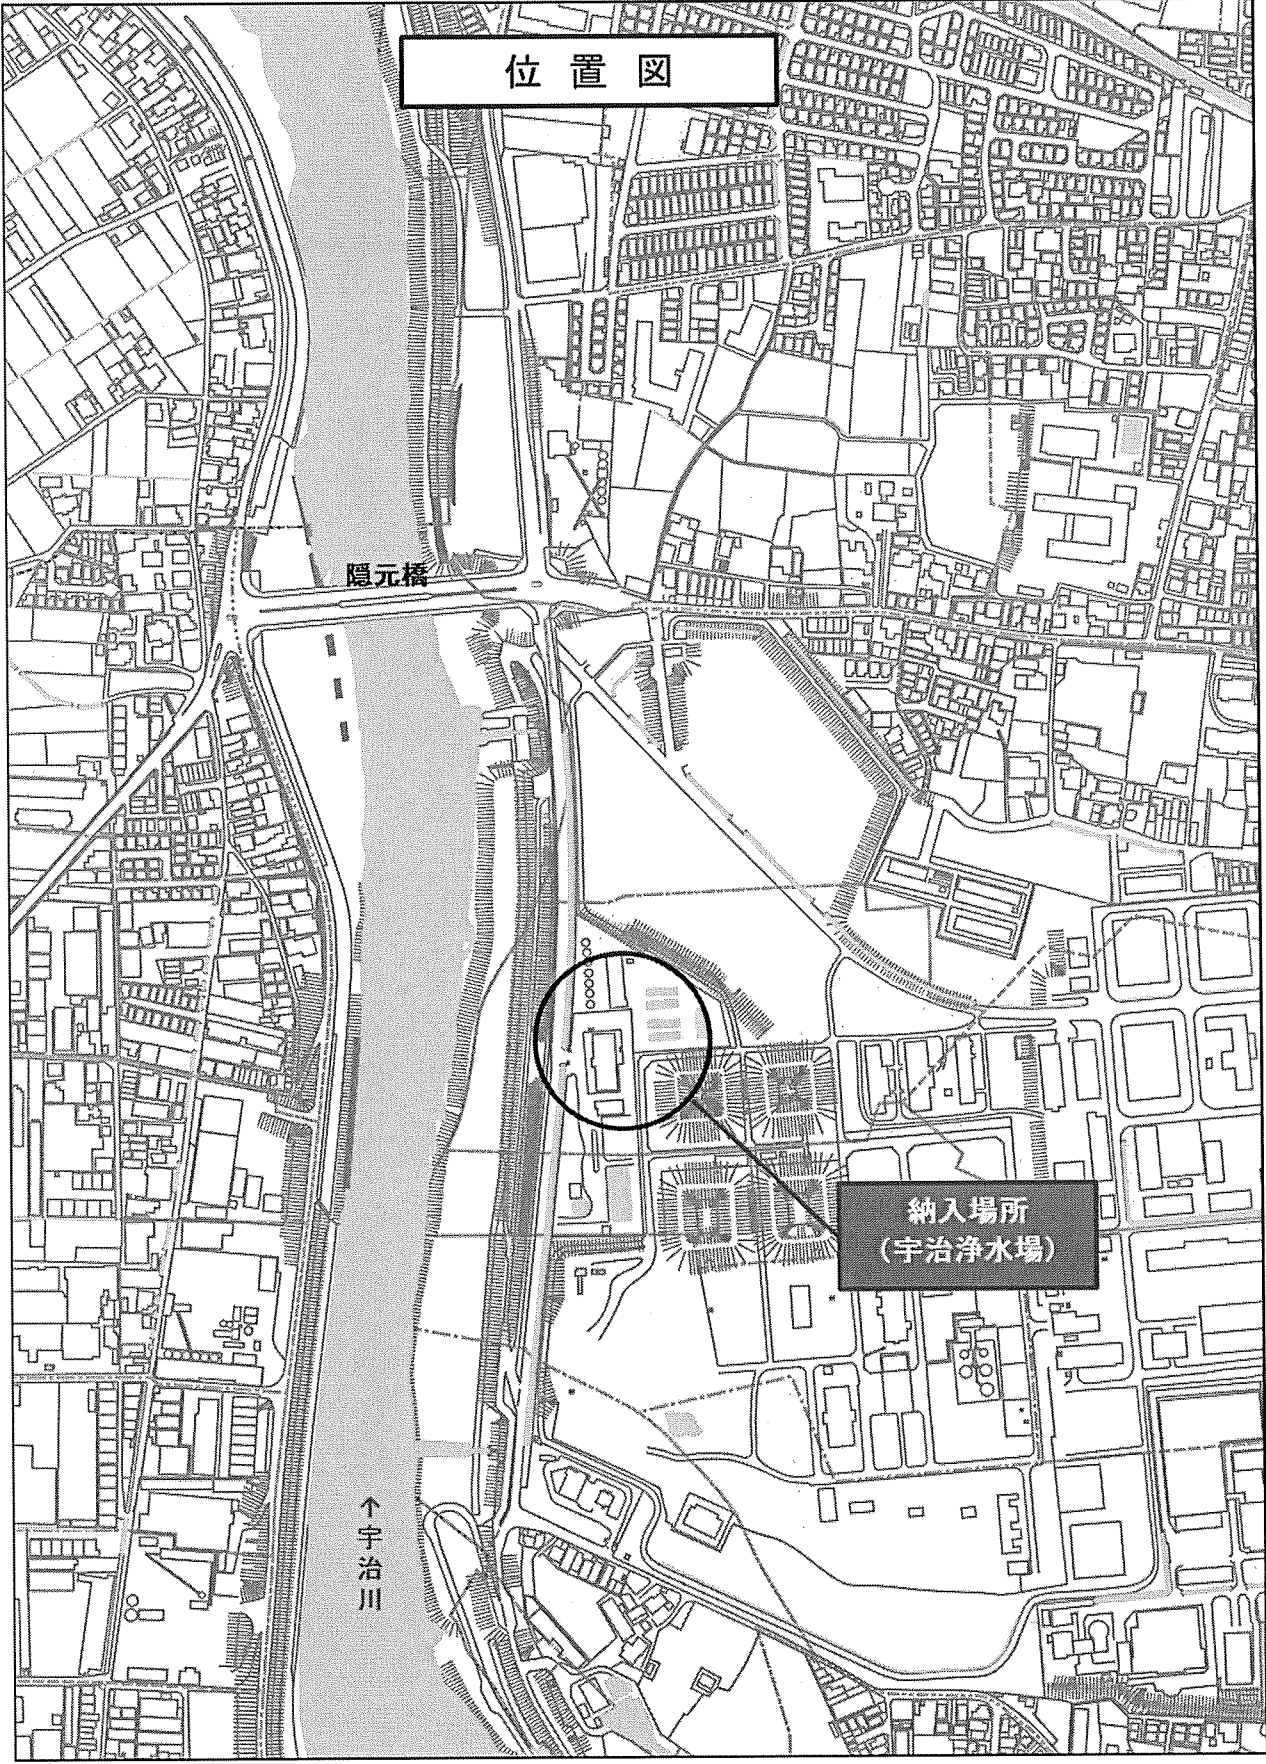

位置図


隠元橋

↑ 宇治川

納入場所  
(宇治浄水場)



# 位置図

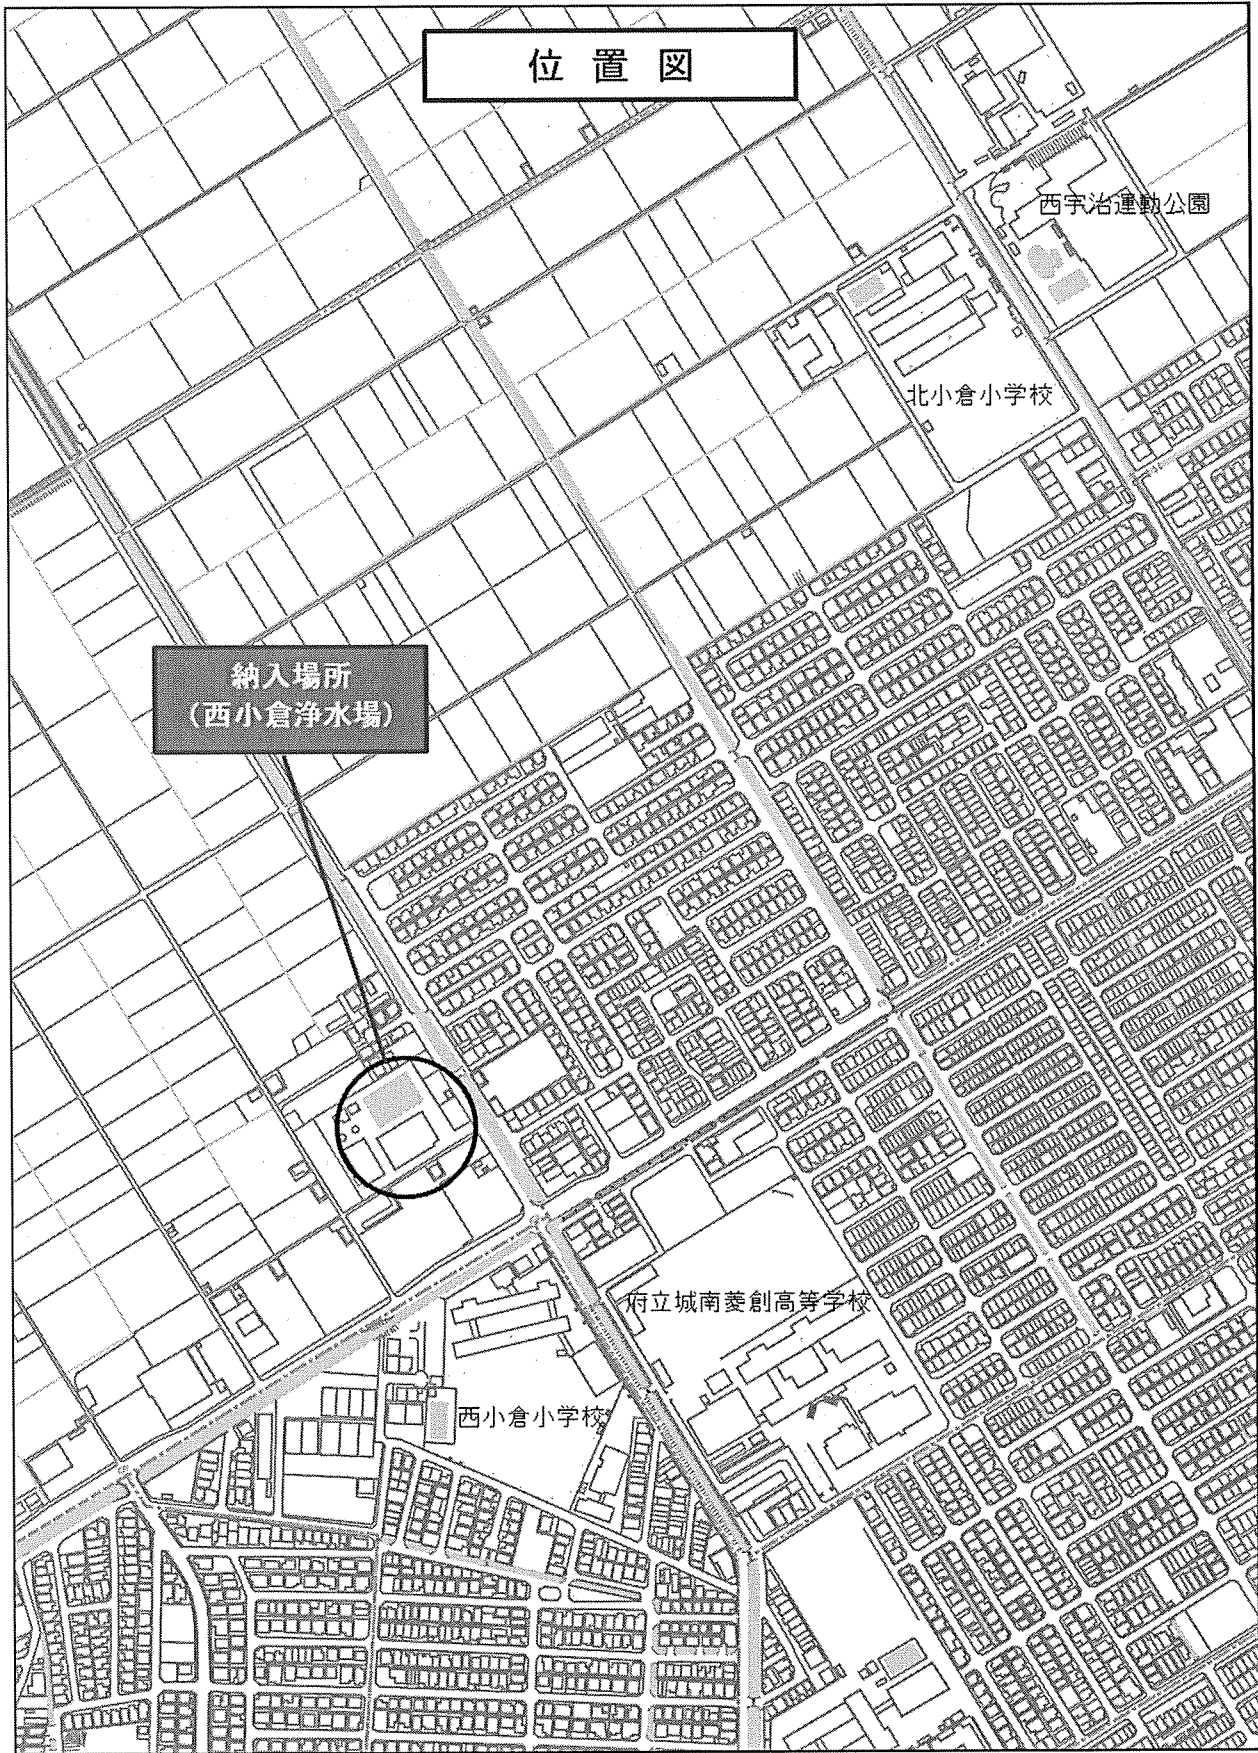

納入場所  
(西小倉浄水場)

西宇治運動公園

北小倉小学校

府立城南菱創高等学校

西小倉小学校