



笠取圧力調整池

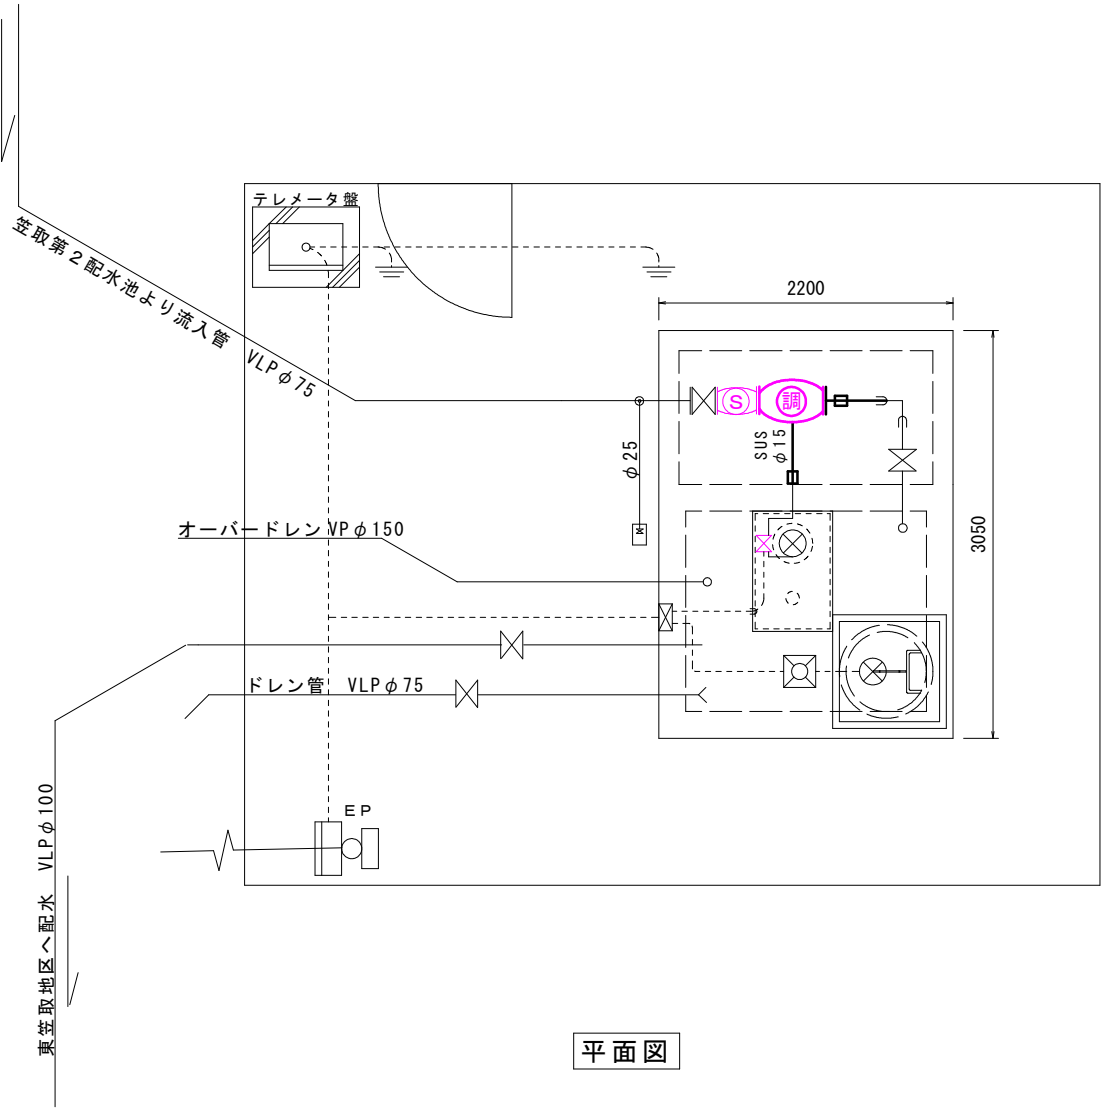


平面図

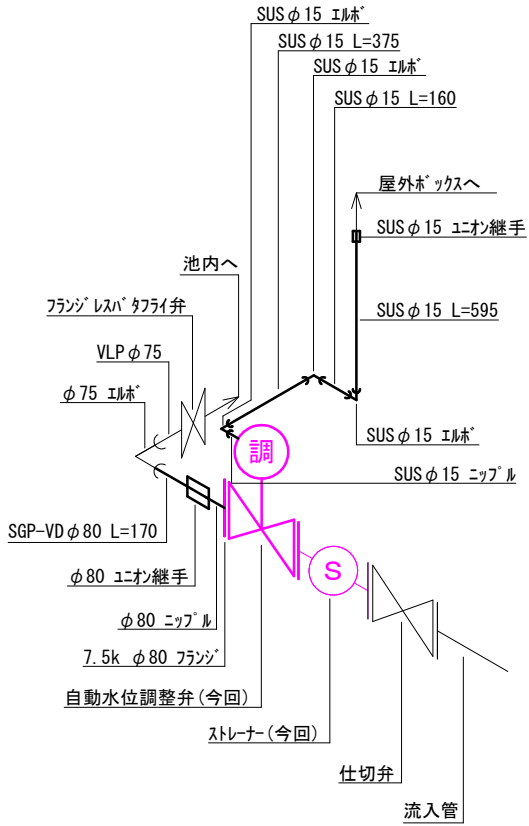


詳細図

令和 7 年度	
業務名	笠取圧力調整池 水位調整弁整備業務
工事場所	宇治市東笠取平出55-2
図面種類	業務概要図
縮尺	Non Scale
委託期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
図面番号	
宇治市上下水道部	


平面図 縮尺=1/20

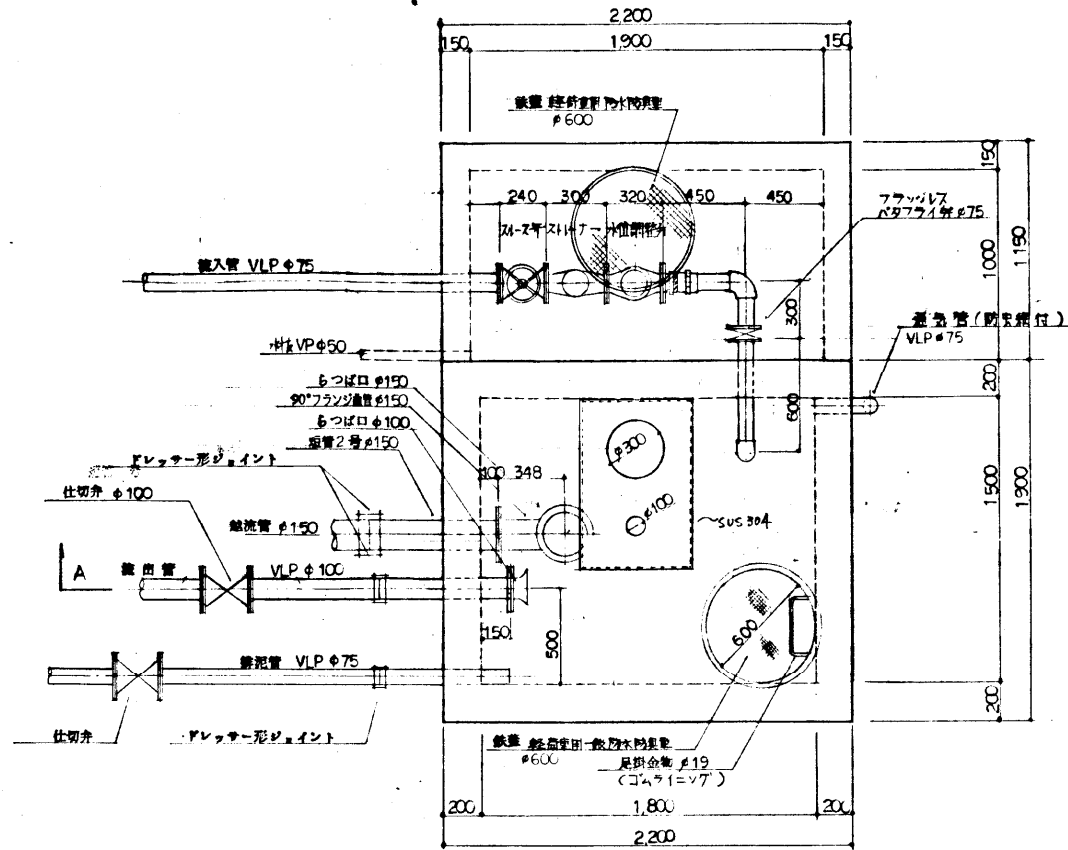


B-B 断面図 縮尺=1/20

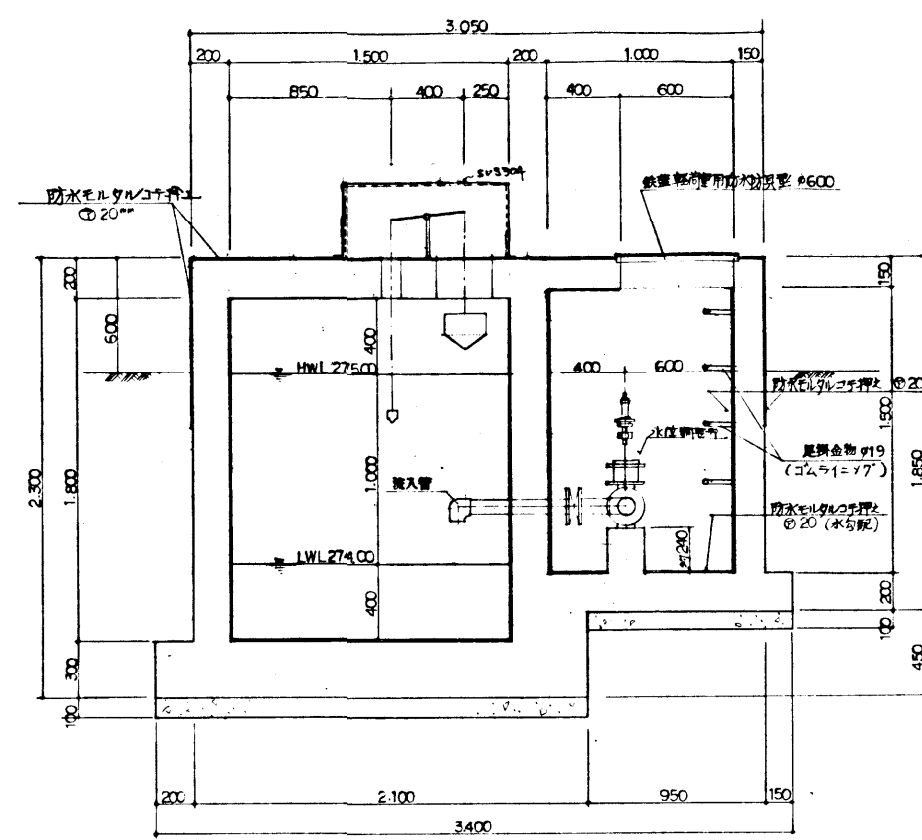


A-A' 断面図 縮尺=1/20

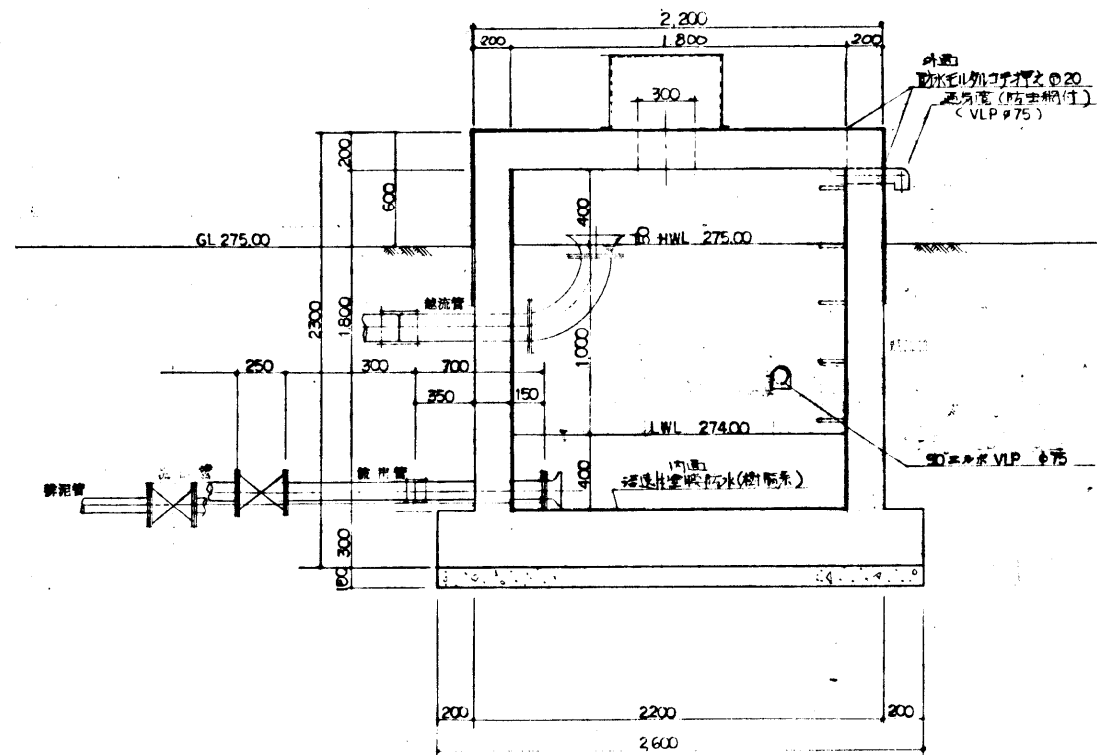



平面図 S=1/20

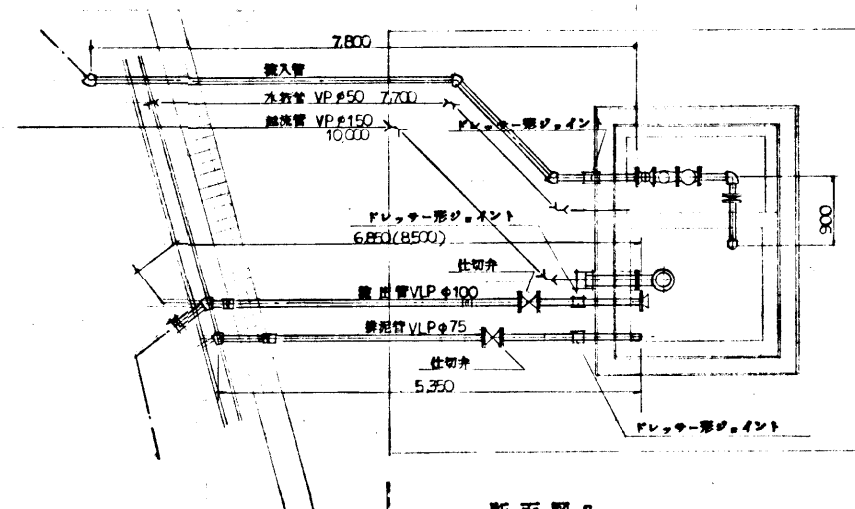

断面図 S=1/20

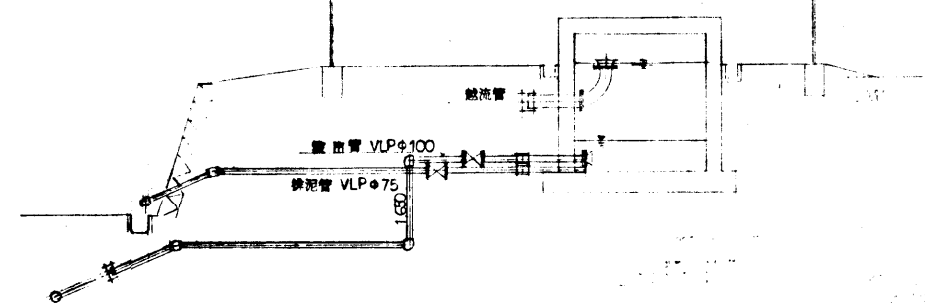

京都府宇治市 殿		図面名称	
宇治市立中央公民館水道建設工事		圧力調整池設置工事	
株	図	製	図
尺	20	日	10.31
ユニチカ株式会社		改正	△
エンジニアリング事業本部		図番	K83-0163-M-48

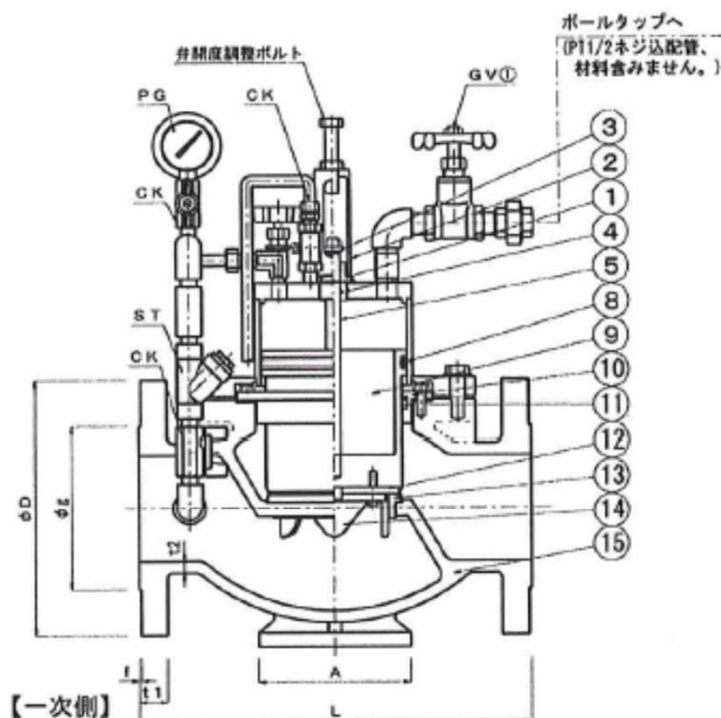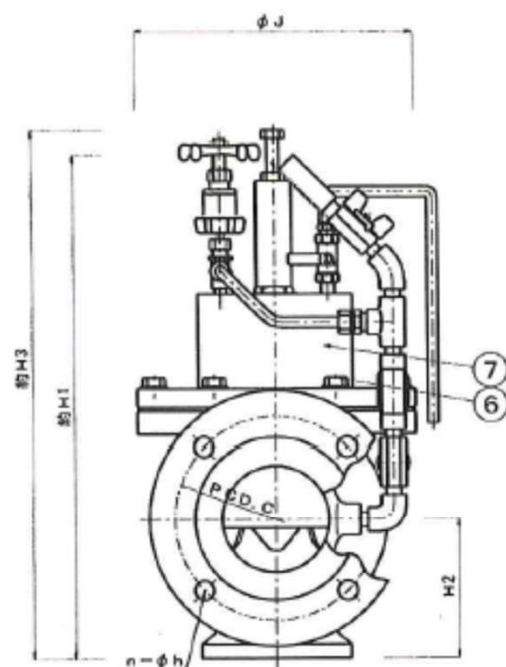

【一次側】

呼び径	面 寸 法	フ ラ ン ジ 寸 法									土台幅	高 さ			厚 さ		ふ た
		D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚 さ		H 1		H 2	H 3	t 2	J		
				C	n	h		t	l							f	
75	320	211	125	168	4	19	M16	21	3	120	495	115	490	10	232		
100	360	238	152	195	4	19	M16	21	3	140	510	130	520	11	260		
125	480	263	177	220	6	19	M16	22	3	180	570	190	640	13	342		
150	480	290	204	247	6	19	M16	22	3	180	570	190	640	13	342		
200	560	342	256	299	8	19	M16	23	3	220	590	210	700	15	420		
250	700	410	308	360	8	23	M20	24	3	250	610	230	760	18	480		
300	760	464	362	414	10	23	M20	25	3	280	660	280	850	19	540		

CK	ボールコック	SCS14	3	
PG	圧力計		1	
ST	ストレーナ	SCS13	1	
GV①	ゲートバルブ①	SCS13	1	
WV①	ニードル調整弁①	SCS13	1	
15	弁箱	FC650-10	1	
14	弁座押え	CAC406	1	
13	弁座	SUS304	1	
12	弁座シート	NBR	1	
11	Oリング (ピストンリング部)	EPDM	1	φ 115×125×5
10	ピストンリング	CAC406	1	
9	ピストン弁	SUS304	1	
8	Oリング (ピストン部)	EPDM	1	φ 115×125×5
7	シリンダカバー	SUS304	1	
6	ボルト、座金	SUS304	1式	
5	リフト棒	SUS304	1	
4	Oリング (グラウンド部)	EPDM	1	
3	開、閉度指示板	CAC406	1	
2	インジケータ	SUS304	1	
1	グラウンド	SUS304	1	
品名	自動水位調整弁 (ALB型 水位調整弁) φ75~φ300(7.5Kフランジ)			
図名	NoSeallo			
製図	写	審	尺	
図	国	査	度	
05年5月26日				図
第3角法				図
ALB-75300D				

株式会社 日弁特殊工業